


RZUT PARTERU

skala 1:100

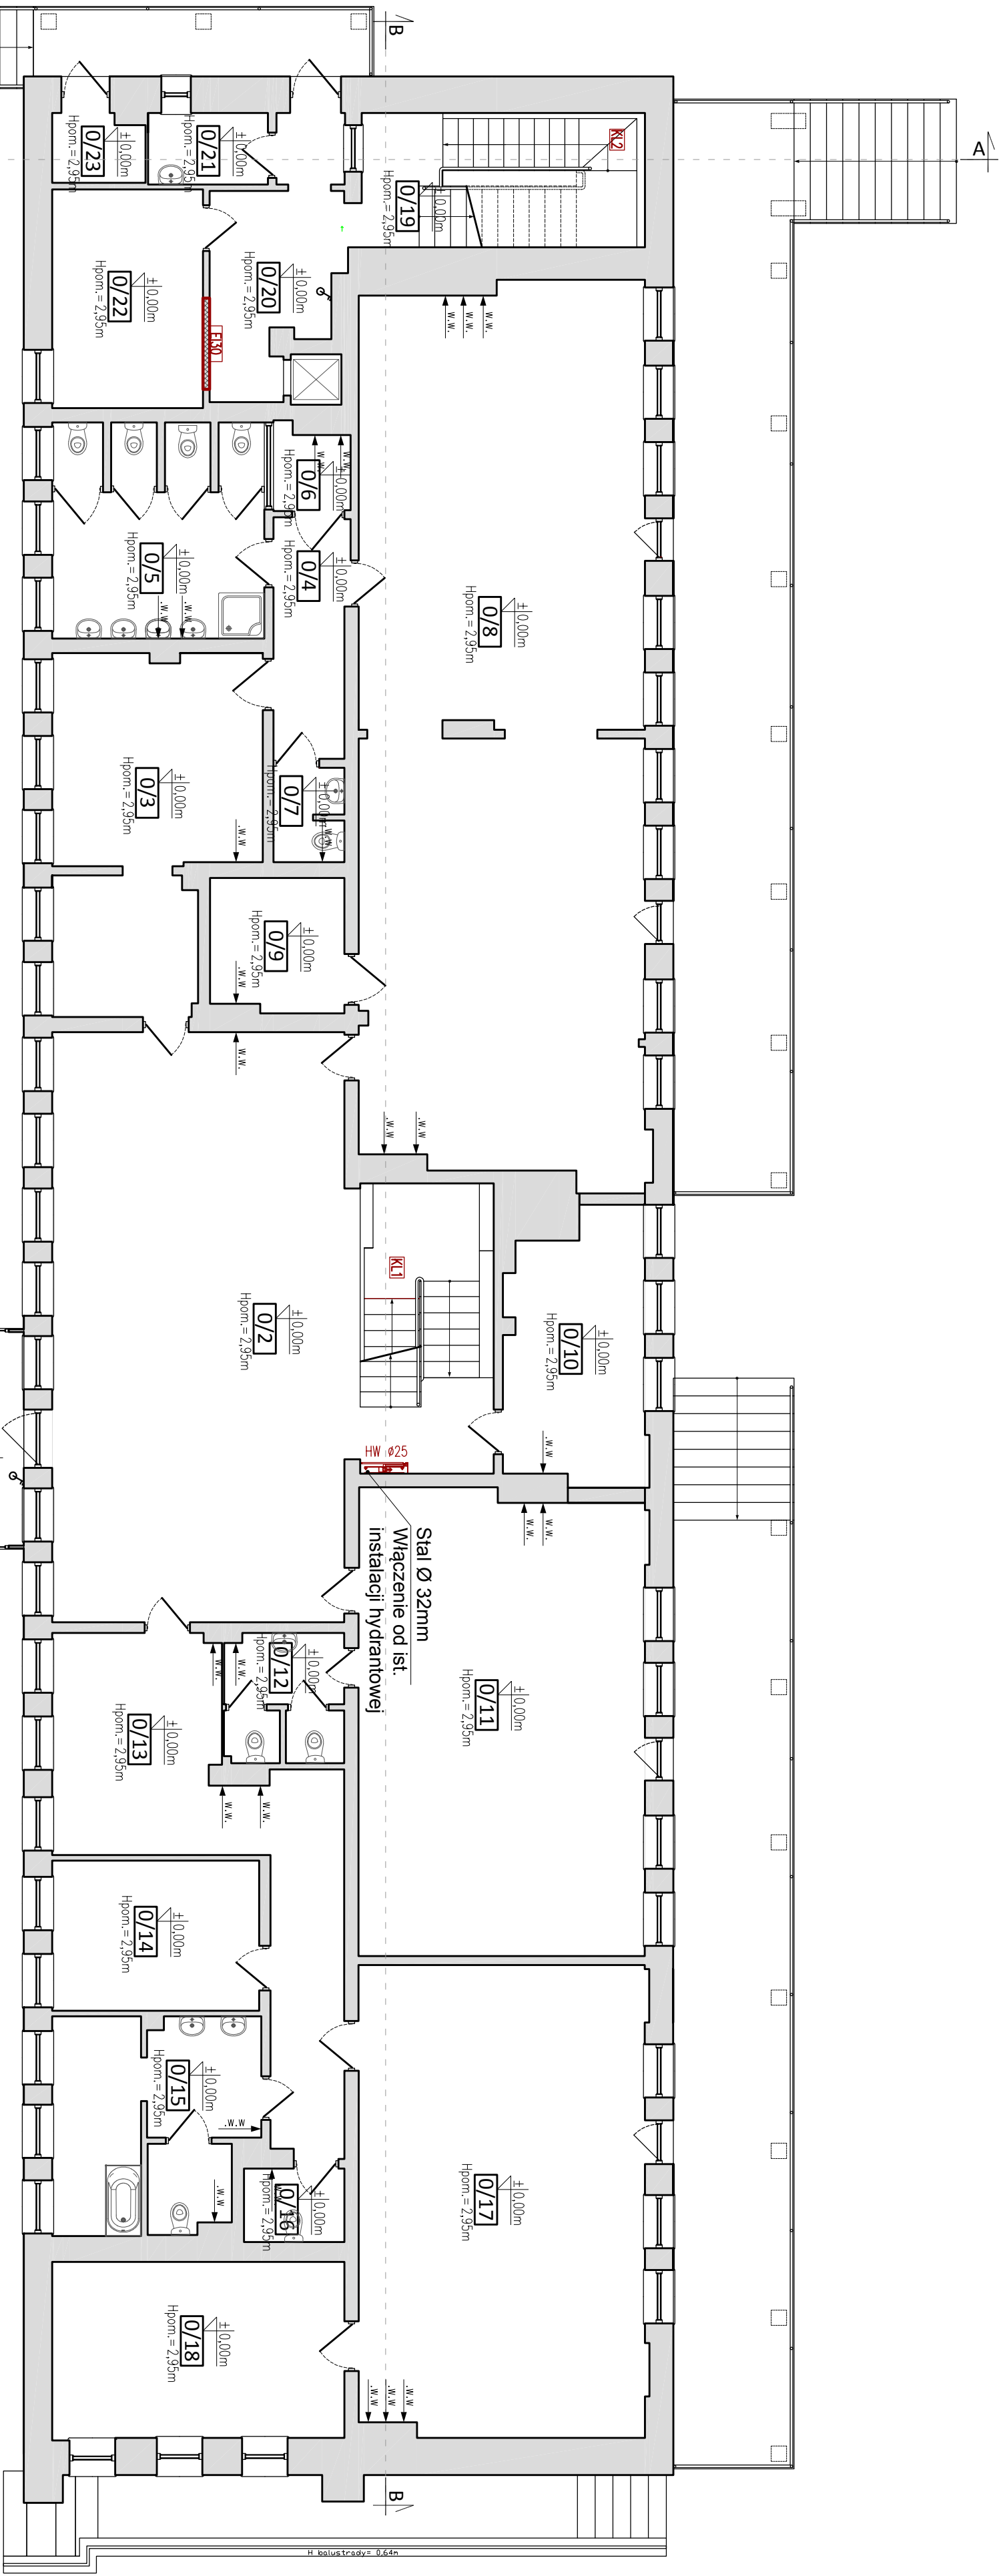

- LEGENDA
- ⊗ - OŚWIETLENIE AWARYJNE - EVAKUACYJNE
  - ⊗ - PODŚWIETLANIY ZNAK EWAKUACYJNE
  - ⊗ - HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
  - ELB0 - WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI DODATKOWY ELEMENTU
  - ✓ - PRZECIWPŁAZIAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - ⊗ - ŚCIANA Z CEGŁY CEMENTOWA - WAPNIENIE
  - ⊗ - ODPORNOŚCI DODATKOWEJ EI 30

PARTER					
Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIĘCZENIA	POBUD	LECNA 0508	WYKONANIE POZOST
0/1	WANTOJA	9,87	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/2	KOMUNIKACJA	7,29	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/3	STANNA DLA DZIECI	25,36	<2H	1 0008527	WYKONANIE KRY
0/4	KOMUNIKACJA	6,66	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/5	LODOWIA	17,14	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/6	POŁ GOSPODARSTWA	2,28	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/7	W. PRZESŁONA	2,23	<2H	20 02020	WYKONANIE KRY
0/8	SALA ZABAW	97,59	SIKRY	5 0002020	PŁYTA GRESOWA
0/9	POŁ GOSPODARSTWA	6,69	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/10	ZIMNAŁA	14,53	SIKRY	3 0002020	PŁYTA GRESOWA
0/11	SALA PRZESŁONA	5,27	SIKRY	-	PŁYTA GRESOWA
0/12	LODOWIA	3,85	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/13	STANNA DLA DZIECI	26,82	<2H	1 0008527	WYKONANIE KRY
0/14	GABINET DODATKOWY	12,68	SIKRY	1 0008527	WYKONANIE KRY
0/15	LODOWIA DZIECI	16,79	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/16	W. PRZESŁONA	2,27	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/17	SALA PRZESŁONA	52,40	SIKRY	20 02020	WYKONANIE KRY
0/18	POŁ GOSPODARSTWA	18,49	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/19	KUCHA SPOŁOZNA	3,47	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/20	KOMUNIKACJA	11,13	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/21	POŁ GOSPODARSTWA	3,33	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
0/22	W. PRZESŁONA	12,80	SIKRY	1 0008527	PŁYTA GRESOWA
0/23	POŁ GOSPODARSTWA	2,36	<2H	-	PŁYTA GRESOWA
RAZEM		480,50	SIKRY	79 02020	PŁYTA GRESOWA
RAZEM		480,50	SIKRY	13 0002020	PŁYTA GRESOWA

- UWAGI:
- WYMIARY W [CM],
  - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ,
  - RYSUNKI METRYKOWE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATEMATYCZNYM,
  - WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETELNE PRZESŁONIE,
  - PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, DLA KTORZYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBUDOWYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPŁAZIAROWEGO, BĘDĄ MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) ŚCIAN I STROPÓW TE00 POMIESZCZENIA
  - (TU DLA ŚCIAN I STROPÓW WYMIENNIKOWNI CIEPŁA CO NAJMNIEJ EI 60, DLA ŚCIAN HARCÓWKI EI 120 I STROPÓW HARCÓWKI EI 60),
  - WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ,

Inwestor:		GMINA MIEJSKA KETRZYŃ	
Nazwa inwestycji:		UL. WOJSKA POLSKIEGO 11	
Dostosowanie budynku przedszkola malinka do obowiązujących warunków P. P.O.Z.		11-400 KETRZYŃ	
Lokalizacja inwestycji:		Projekt budowlany	
Ketrzyń, działka nr 155, obręb GĘDZIEŻYŃSKI NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KETRZYŃ		Branża:	
Typu rysunku:		Sanitarno	
RZUT PARTERU		Skala:	
FUNKCJA		1:100	
IMIĘ NAZWISKO		00	
Projektant		Nr wersji:	
inż. Piotr Święcki		S2	
Opisano/a		Nr rysunku:	
WMA/0125/P005/06		S2	
Sprawdzający		WMA/0050/P005/06	
inż. Damian Trzebiatowski		NIP 817-14-777-21	
Data:		11.2017	
11.2017		miejscowość, przeznaczenie oraz udzielenie osobom trzecim jedynie za pełnomocnym zgodą jednostki projektującej	

