



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Obiekt:	Adaptacja budynku usługowego na Kętrzyński Dom Wsparcia wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. gen. W. Sikorskiego 46, 11-401 Kętrzyn dz. nr 1-142/2		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.		
Opracowali:	mgr. inż. Marcin Kowalski rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 682/2019	inż. Wiesław Dokowski rzeczoznawca budowlany nr upr. 325/96	
Podpis:			
Nazwa rys:	Rzut suterenu	Skala:	1:100
		Data:	październik 2020 r.
		Nr rys:	E02



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Obiekt:	Adaptacja budynku usługowego na Kętrzyński Dom Wsparcia wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. gen. W. Sikorskiego 46, 11-401 Kętrzyn dz. nr 1-142/2		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.		
Opracowali:	mgr. inż. Marcin Kowalski rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 682/2019	inż. Wiesław Dokowski rzecznik budowlany nr upr. 325/96	
Podpis:			
Nazwa rys:	Rzut parteru	Skala:	1:100
Data:	październik 2020 r.	Nr rys:	E03

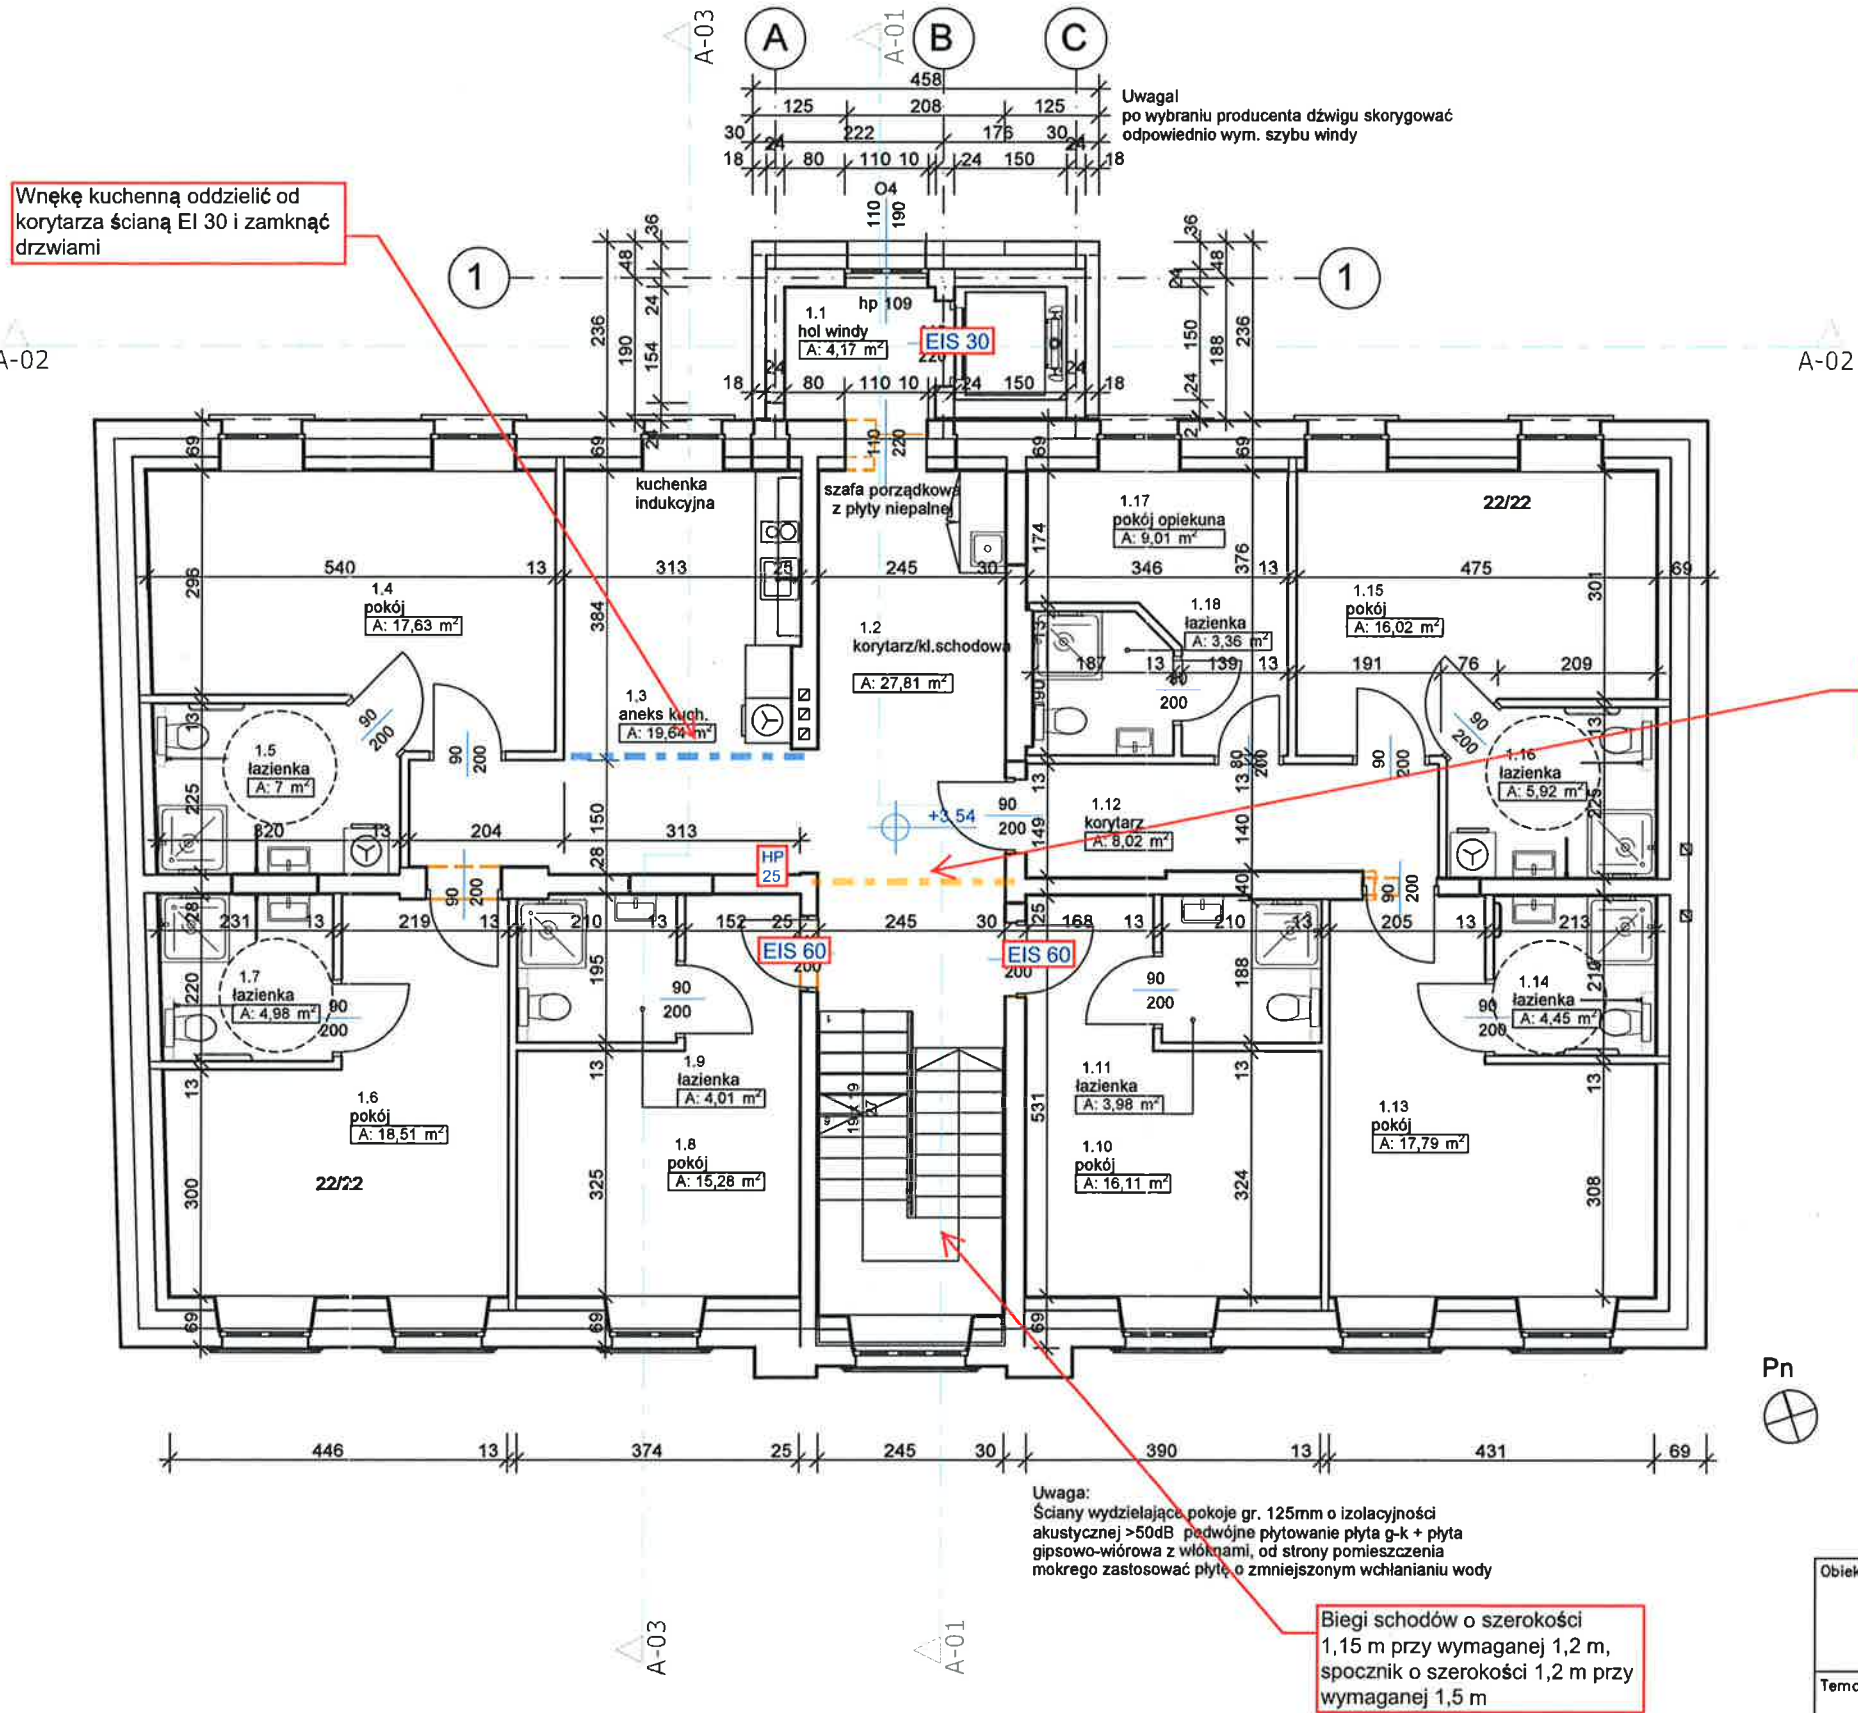

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Obiekt:	Adaptacja budynku usługowego na Kętrzyński Dom Wsparcia wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. gen. W. Sikorskiego 46, 11-401 Kętrzyn dz. nr 1-142/2		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.		
Opracowali:	mgr. inż. Marcin Kowalski rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 682/2019	inż. Wiesław Dokowski rzeczoznawca budowlany nr upr. 325/96	
Podpis:			
Nazwa rys:	Rzut I piętra	Skala:	1:100
Data:	październik 2020 r.	Nr rys:	E04

Istniejące okno przystosować do celów oddymiania

dach istniejący (krokwie 13,5/16,5 cm) ocieplony wełną mineralną gr.20cm)

murłata 14/14
krokiew 5/15

placów str. drewniana

istn. okładzina z płyt g-k-f

fragment istn. stropu
żelbetowego

istn. strop ceramiczny

Wydzielenie pożarowe klatki
schodowej od głównego korytarza
ścianą EI 60 i drzwiami EIS 60

Istniejąca zabudowa poddasza
2 x 12,5 mm g-k-f

Zabezpieczyć stropy od spodu
2 x 12,5 mm g-k-f

D1 DACH dobudowy windy

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (zgrzana do papy podkładowej mocowanej mechanicznie)
DESKOWANIE DESKA SOSN. IMPREGNOWANA 2,1 cm
KROKWE 5x15 DREWNO C24 15 cm
WEŁNA MINERALNA do izolacji stropodachów niewentylowanych $\lambda \leq 0,037$ 25 cm
STROP ŻELBETOWY BETON C20/25 14 cm
GŁADŹ GIPSOWA

Sti STROP DREWNIANY ISTNIEJĄCY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 1 cm
PŁYTY SUCHEGO JASTRYCHU 2,5 cm
KERAMZYT PODSYPKOWY 2 cm
SZPRYC CEMENTOWY 0,5 cm
ISTNIEJĄCE BELKI DREWNIANE 22x22 cm
KERAMZYT IZOLACYJNY do ślepego pułapu
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTN. DESKI ŚLEPEGO PUŁAPU
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA 5 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZANY KONSTRUKCJA (CD60 ULTRASTIL + WIESZAK DO PODDASZY) POSZYCIE (PŁYTY 2x g-k-f gr. 12,5mm)

St1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY dobudowy windy

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - GRES 2 cm
SZLICHTA CEMENTOWA, BETON C16/20 5 cm
FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN min. EPS100 $\lambda \leq 0,032$ 3 cm
FOLIA PE 0,3 mm
STROP ŻELBETOWY BETON C20/25 14 cm
GŁADŹ GIPSOWA

P1 PODŁOGA HOLU WINDY na gruncie

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - GRES 2 cm
SZLICHTA CEMENTOWA, BETON C16/20 5+7 cm
FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN min. EPS100 $\lambda \leq 0,032$ 10 cm
FOLIA PE 0,3 mm
PODKŁAD Z BETONU C12/15 12 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI co 10cm $\lambda_s = 0,98$ 30 cm
GRUNT RODZIMY

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Obiekt:	Adaptacja budynku usługowego na Kętrzyński Dom Wsparcia wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. gen. W. Sikorskiego 46, 11-401 Kętrzyn dz. nr 1-142/2		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.		
Opracowali:	mgr. inż. Marcin Kowalski rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 682/2019	inż. Wiesław Dokowski rzecznik budowlany nr upr. 325/96	
Podpis:			
Nazwa rys:	Przekrój A-01	Skala:	1:100
Data:	październik 2020 r.	Nr rys:	E06