

10-011 Olsztyn
ks. W. Osińskiego 12/13
tel: (89) 612-34-56

fax: (89) 612-34-50
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 122/2023

Sygnatura protokołu	WIOS.7023.1.122/2023.jf	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Miejska Kętrzyn, Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, Gmina Kętrzyn (miejska), Powiat kętrzyński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Podmiot utworzony z mocy ustawy. Zgodnie z PKD 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, Gmina Kętrzyn (miejska), Powiat kętrzyński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	p. Ryszard Niedziółka, Burmistrz Miasta Kętrzyn	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	510743440	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	Podmiot utworzony z mocy ustawy	
Telefon/ fax.	89 7520520	89 7520531
Adres strony internetowej: email	www.miastoketrzyn.pl umketrzyn@miastoketrzyn.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Ryszard Niedziółka	Stanowisko Burmistrz Miasta Kętrzyn
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko p. Monika Bepirszcz-Wingrowicz p. Ewelina Renc	Stanowisko Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Inspektor ds. ochrony środowiska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	04-07-2023
Data zakończenia kontroli	01-08-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	28-10-2021
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	66. Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jolanta Fijałkowska	Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	14037
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę wszczęto dnia 04.07.2023r bez uprzedniego zawiadomienia, ponieważ Gmina Miejska Kętrzyn nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. *prawo przedsiębiorców*.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018r. *prawo przedsiębiorców* z dnia 04.07.2023r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) przez WIOŚ w Olsztynie z dnia 04.07.2023r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

1.1 Stan formalno - prawny

Na terenie miasta znajdują się 23 punkty zrzutu wód opadowych i roztopowych spływających z terenu miasta. Odbiornikami tych wód są :

1.1.1 ROWY MELIORACYJNE DOPIŁYWAJĄCE DO RZEKI GUBER

Nr 1-wylot ul. Parkowa Obszar zlewni obejmuje ulice: zlewnia kolektora „E” ;Skrajną, Poniatowskiego, Parkową, i częściowo Chrobrego

Nr 5 - wylot ul. Przemysłowa – obszar zlewni obejmuje ul. Kraszewskiego i Przemysłowa, dz. 67, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/6, 106/7, 106/11, 106/12, 106/13, 106/18, 106/19, 106/20, 106/21 obr. 4 i 97, 101 obr. Kruszewiec przy ul. Przemysłowej znajduje się separator następnie kolektorem zamkniętym o długość ok. 20 m wody opadowe odprowadzane są do rowu melioracyjnego w msc. Kruszewiec.

Nr 6 - wylot ul. Jaśminowa (od Poznańskiej) – w skład zlewni wchodzi budownictwo wysokie osiedli: Dąbrowskiego, Piastowskie, Sikorskiego, budownictwo średnie obszarów Straży Granicznej oraz częściowo obszaru ulic Sikorskiego, Daszyńskiego, Prusa, Polnej, Poznańskiej, obszary przemysłowe, zakładów odzieżowych „Warmia S.A.”, i byłego zakładu przemysłu meblarskiego „MTI Furninowa” oraz centrali nasiennej, zakłady rzemieślnicze zlokalizowane przy ulicy Rynkowej, a

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

także budownictwo typu niskiego i jednorodzinnego pomiędzy osiedlami Dąbrowskiego i Piastowskie w obszarze ulic Jagiełły, Sobieskiego, Chrobrego, Batorego, Żeromskiego, Kołłątaja, Górnej, Słonecznej, Broniewskiego, Sienkiewicza, Willowej, Gdańskiej

Nr 7 - wylot ul. Jaśminowa – obszar zlewni obejmuje teren przy ul. Jaśminowej

Nr 8 – wylot ul. Klonowa – obszar zlewni obejmuje: ul. Klonową, ul. Świerkową, ul. Brzozową, ul. Dębową, ul. Sosnowa

Nr 9 –wylot ul. Limanowskiego (prawy) – obszar zlewni obejmuje: ul. Limanowskiego, ul. Mazowiecka i ul. Kasprowicz

Nr9’–wylot ul. Limanowskiego (lewy) – obszar zlewni obejmuje ul. Limanowskiego, ul. Sadowa i ul. Reymonta

Nr 13 – wylot ul. Pocztowa - obszar zlewni obejmuje ul. Pocztową, ul. Adama Asnyka, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rybna, ul. Kaszubską, ul. Jerzego Lanca, ul. Romualda Traugutta, ul. Adama Mickiewicza, Rondo Jana Pawła II, ul. Wileńską, ul. Staromiejską, ul. Rycerską, ul. Ludwika Osińskiego, Andrzeja Struga, Zamkową

Nr 16 - wylot Kraszewskiego – obszar zlewni obejmuje: ul. Zatorze, Kraszewskiego oraz teren przyległy do ulicy Kraszewskiego

Nr 22 – wylot ul. Brzechwy – obszar zlewni obejmuje ul. J. Tuwima, ul. J. Kochanowskiego, ul. .K.C Norwida, ul. E. Orzeszkowej, ul. M. Konopnickiej, ul. J. Brzechwy ul. Graniczną – zakończenie kolektora zamkniętego i wylot do rowu na terenie Gminy Wiejskiej Kętrzyn w odległości ok. 522 m od separatora znajdującego się na ul. Brzechwy

1.1.2 RZKA GUBER

Nr 10 – wylot ul. Poznańska – obszar zlewni obejmuje ul. Poznańską (od Mazurskiej) ul. Powstańców Warszawy od wysokości ulicy Wilczej do Poznańskiej ul. Stanisława Moniuszki od wysokości ulicy Poznańskiej ul. Pionierska ul. Mazurska między ulicami Pionierską a Poznańską

Nr 11 – wylot ul. Wileńska - obszar zlewni obejmuje Zlewnia : ul. Wileńska, Słowackiego, Daszyńskiego, Wilcza

Nr 12 – wylot ul. Warmińska – obszar zlewni obejmuje ul. Warmińską wraz z teren przyległym bezpośrednio do ulicy

Nr 14 - wylot ul. Krótka- obszar zlewni obejmuje ulice : Krótką Sadową, Plac Słowiańskiego oraz część ulic: Limanowskiego i Dworcowej

Nr 15 - wylot ul. Dworcowa – obszar zlewni obejmuje: ul. Dworcową wraz z terenem przyległym bezpośrednio do ulicy

Nr 17 - wylot ul. Leśna – obszar zlewni obejmuje: ul. Leśną, ul. Konopnickiej oraz teren stadionu miejskiego

Nr 18 - wylot ul. Chopina – obszar zlewni obejmuje część ul. Chopina

Nr 19 – wylot ul. Ogrodowa - obszar zlewni obejmuje: ul. Ogrodową oraz fragment ulicy Chopina

Nr 20 – wylot ul. Moniuszki - obszar zlewni obejmuje: ul. Moniuszki, teren Skateparku, fragment ul. Moniuszki od strony ulicy Poznańskiej

Nr 21 – wylot ul. Niepodległości – obszar zlewni obejmuj: ul. Niepodległości, ul. Zientary-Malewskiej , ul. Olsztyńską, ul. Wilanowską, ul. Graniczną

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.2.3. UŻYTEK EKOLOGICZNY – ROZLEWISKO „WOPLAWKI”

Nr 2 wylot ul. Chrobrego - obszar zlewni obejmuje zlewnię kolektora „K”, ul. Chrobrego, Parkowa, i Zakłady „SIGNIFY”

1.1.4 JEZIORO GÓRNE

Nr 3 - wylot ul. Szpitalna - obszar zlewni obejmuje teren o powierzchni rzeczywistej 0,45 ha i zlewni o powierzchni zredukowanej 0,34 ha, na którą składają się powierzchnie utwardzone oraz parkingi za pośrednictwem dwóch istniejących wylotów (wylot A i B) zlokalizowanych w skarpie rowu otwartego kolektora „E; na działkach nr 34/3 i 36/1 obr. 3 miasto Kętrzyn pełniącego dawniej rolę urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

Nr 4 - wylot ul. Rybna – obszar zlewni obejmuje ul. Rybną i tereny do niej przyległe wylot awaryjny po modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w roku 2021 wody odprowadzane są w kierunku ul. Kościuszki

Numeracja wylotów zgodna jest z numeracją na mapie dotyczącej lokalizacji wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej stan na 31.12.2022r. Ww. mapa stanowi zał. nr 3 do protokołu.

1.1.5 EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Gmina Miejska Kętrzyn posiada umowę nr SO.272.24.2022 z dnia 14.09.2022r. ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6, na utrzymanie stałej drożności, systematycznego oczyszczania oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, obejmującego min. usuwanie mułu z rowów, uzupełniania faszyn, wywóz nieczystości usuniętych z rowów co najmniej 2 razy w roku w okresie od 1 marca do 31 maja oraz od 1 września do 31 października. Umowa zawarta na czas 48 miesięcy tj. do dnia 13.09.2026r.

W trakcie trwania kontroli w dniach 12.07.2023 oraz 19.07.2023r., inspektor prowadzący kontrolę wspólnie z przedstawicielem MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie oraz przedstawicielem Urzędu Miasta w Kętrzynie, przeprowadzili oględziny w terenie dotyczące odbiorników wód opadowych i roztopowych z terenu miasta w okolicach wylotów kolektorów odprowadzających te wody. Z uwagi na warunki terenowe, skarpy rzeki porośnięte wysoka roślinnością naczyniową, nie wszystkie wyloty kolektorów były widoczne. W okolicach wylotów jak również w odbiornikach wód opadowych i roztopowych z terenu miasta śladów świadczących o dopływie ścieków komunalnych, ani zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi nie ujawniono. Dokumentacja fotograficzna z dnia 12.07.2023r. i 19.07.2023r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Daty pobytu na terenie kontrolowanej jednostki 04, 12 i 19 lipca 2023r. oraz 01.08.2023r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców z dnia 04.07.2023r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr GIZ 122/2023

2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) przez WIOŚ w Olsztynie z dnia 04.07.2023r.
3. Mapa z naniesionymi wylotami miejskiej sieci kanalizacji deszczowej stan na 31.12.2022r.
4. Dokumentacja fotograficzna z dnia 12 i 19.07.2023r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli uwagi i zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Warmińsko-mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Monika Bepirszcz-Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kętrzyn.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 3/2023.

Kętrzyn , 01.08.2023r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Z up. Burmistrza Miasta
NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


GMINA MIEJSKA KĘTRZYN
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
NIP: 742-205-13-31
REGON: 142742424

INSPEKTOR
Inspekcji Ochrony Środowiska
Jolanta Fijałkowska
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

WYLOTY MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTO KĘTRZYN

STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

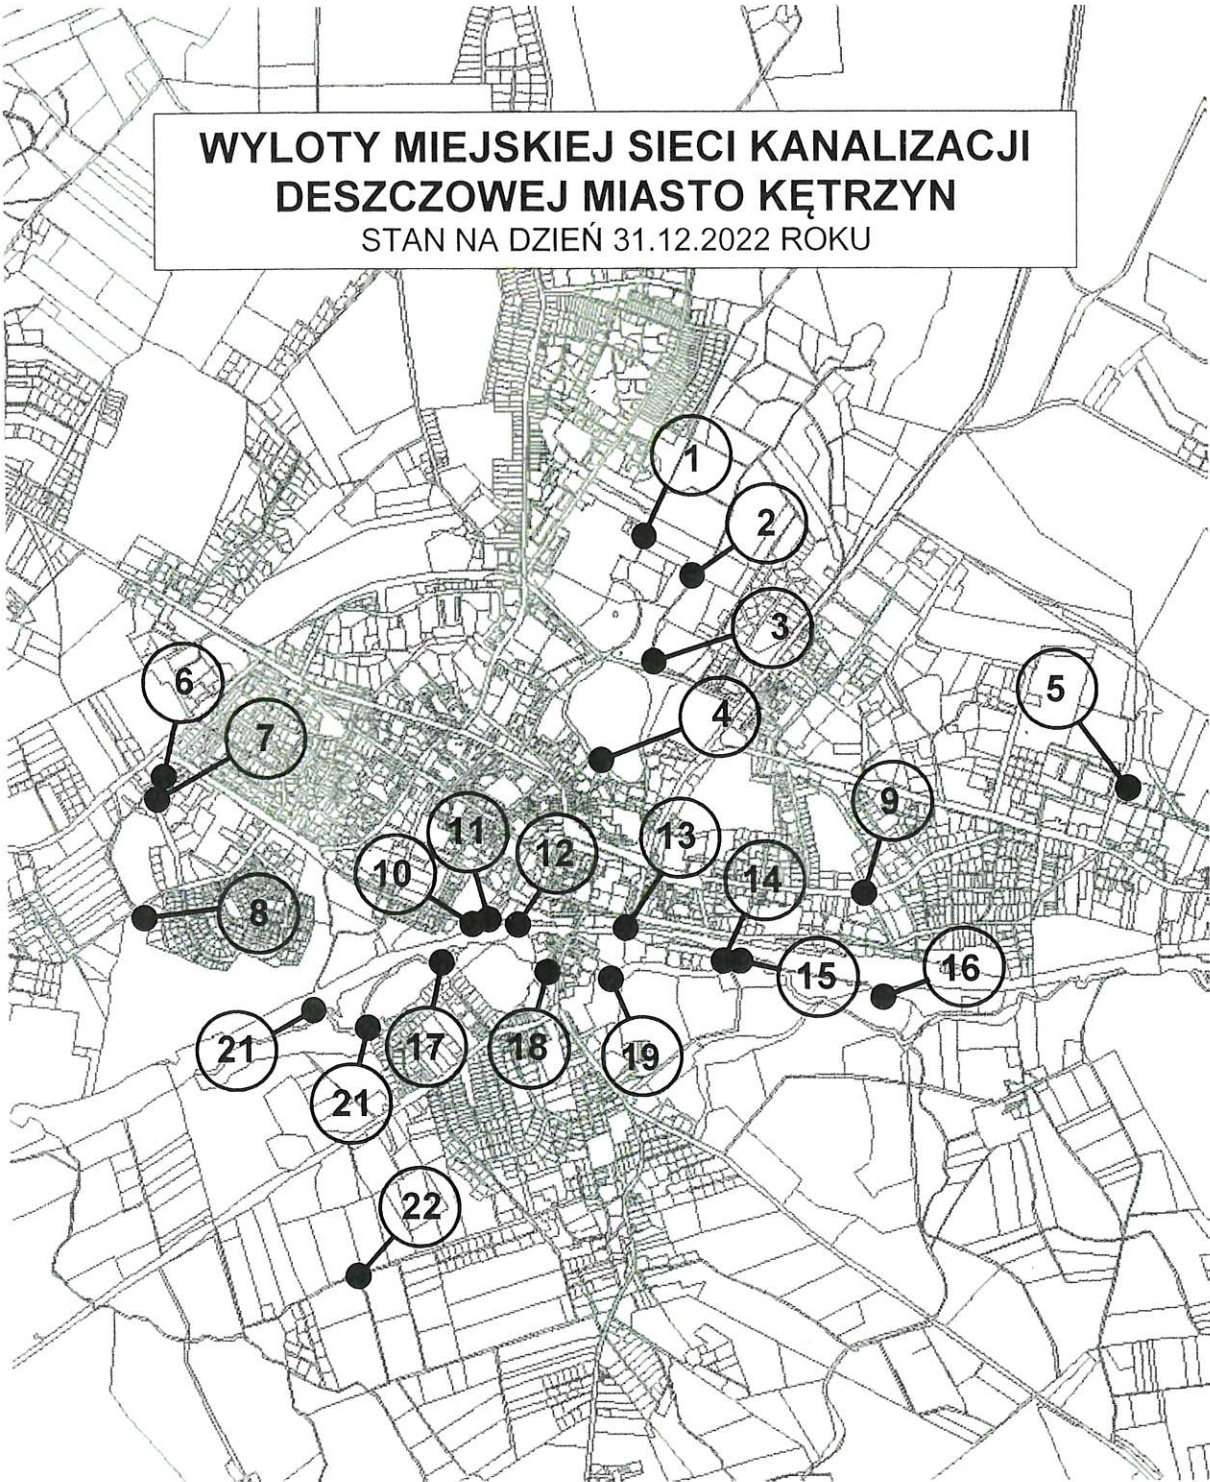

WYKAZ WYLOTÓW

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Parkowa | 2. Chrobrego | 3. Szpitalna |
| 4. Rybna | 5. Przemysłowa | 6. Jaśminowa (od Poznańskiej) |
| 7. Jaśminowa | 8. Klonowa | 9. Limanowskiego |
| 10. Poznańska | 11. Wileńska | 12. Warmińska |
| 13. Pocztowa | 14. Krótka | 15. Dworcowa |
| 16. Kraszewskiego | 17. Leśna | 18. Szopena |
| 19. Ogrodowa | 20. Moniuszki | 21. Niepodległości |
| 22. Brzechwy | | |



Wylot nr 6 - kolektora zamkniętego do rowu melioracyjnego przy ul. Jaśminowej



Wylot nr 7 ul. Jaśminowa od Poznańskiej

[Handwritten signature]



Wylot nr 8 ul. Klonowa do rowu melioracyjnego



Wylot nr 11 ul. Wileńska do rzeki Guber

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Wylot nr 16 - wylot do rowu melioracyjnego przy ul. Kraszewskiego



Wylot nr 9 -Rów melioracyjny ul. Limanowskiego

L

W



Wylot nr 9' - Rów melioracyjny ul. Limanowskiego



Wylot nr 3 przy ul. Rybnej – do jeziora Górnego


[Handwritten signature]



Rzeka Guber w okolicy wylotu nr 10 przy ul. Poznańskiej



Rzeka Guber w okolicy wylotu nr 14 przy ul. Krótkiej

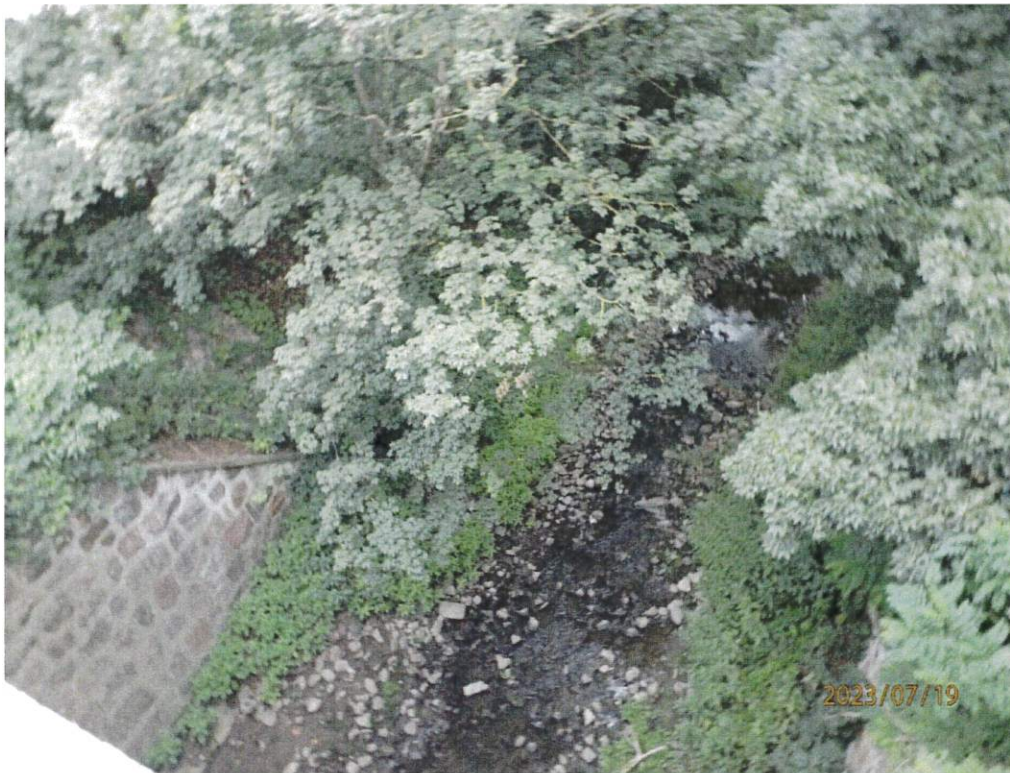

Rzeka Guber w okolicy wylotu nr 18 przy ul. Chopina przy moście



Rzeka Guber w okolicy wylotu nr 21 przy ul. Niepodległości

L
1182



Separator na końcu ul. Brzechwy – wylot nr 22



Separator na końcu ul. Przemysłowej – wylot nr 5

[Handwritten signature]



Rów melioracyjny w okolicy wylotu nr 19 przy ul. Ogrodowej

L
Woj